


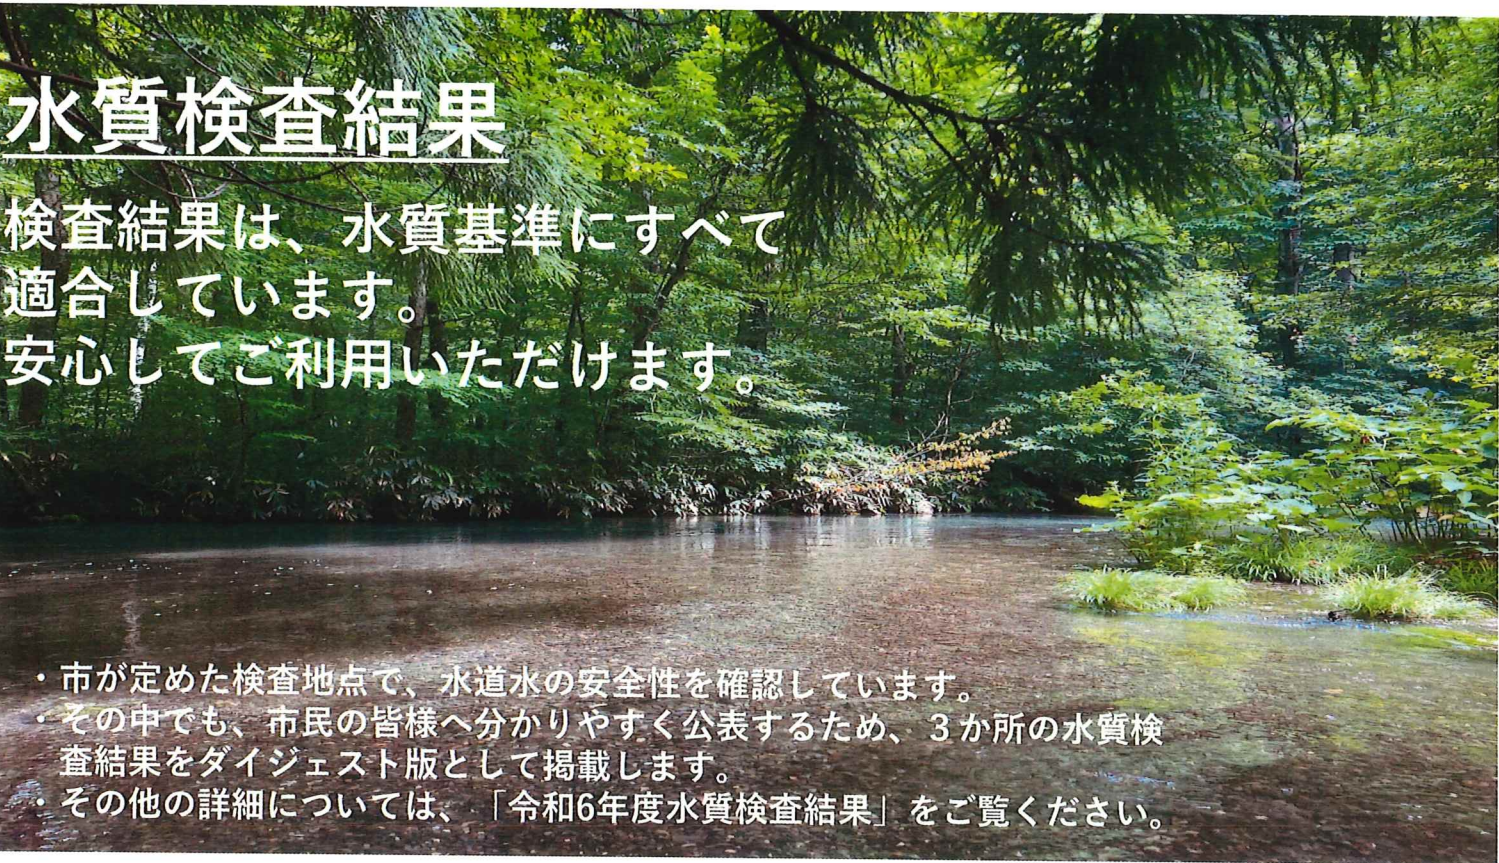

水質検査結果

検査結果は、水質基準にすべて適合しています。
安心してご利用いただけます。

- ・市が定めた検査地点で、水道水の安全性を確認しています。
- ・その中でも、市民の皆様へ分かりやすく公表するため、3か所の水質検査結果をダイジェスト版として掲載します。
- ・その他の詳細については、「令和6年度水質検査結果」をご覧ください。

令和6年度 水質検査結果 ダイジェスト版

試験項目	水質基準	検査結果（令和6年度平均）			※水道法に基づいた水道水が満たすべき基準 ひとくちメモ
		芳川原浄水場	焼山地域	十和田湖畔地域	
一般細菌	100個/ｍℓ以下	0個/ｍℓ	0個/ｍℓ	0個/ｍℓ	カンピロバクターなど様々な菌のことです
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	ノロウイルスやO-157など食中毒が起こります
pH値	5.8以上8.6以下	7.11	6.88	6.91	酸性←中性(7.0)→アルカリ性
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	苦味、渋みなどがなく無味です
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	ドブ臭、カビ臭などがなく無臭です
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	栄養ドリンクのような色がなく透明です
濁度	2度以下	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	スポーツ飲料のような濁りがなく透明です

試験項目	水質管理目標項目	検査結果			※水質基準以外で安全を確保するための目標 ひとくちメモ
		新田第3水源	焼山地域	十和田湖畔地域	
農薬類	基準値以下であること	基準値以下	基準値以下	—	73項目を検査
73項目の内の1項目					
グリホサート	2mg/L未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	—	除草剤に使用されています
PFOSおよびPFOA(合計値)	50 ng/L以下	5 ng/L未満	5 ng/L未満	—	令和5年 検査